


Schutznetzhalter


Aufhängepunkt für Netze nach DIN EN 1263-1

Montageinformationen:

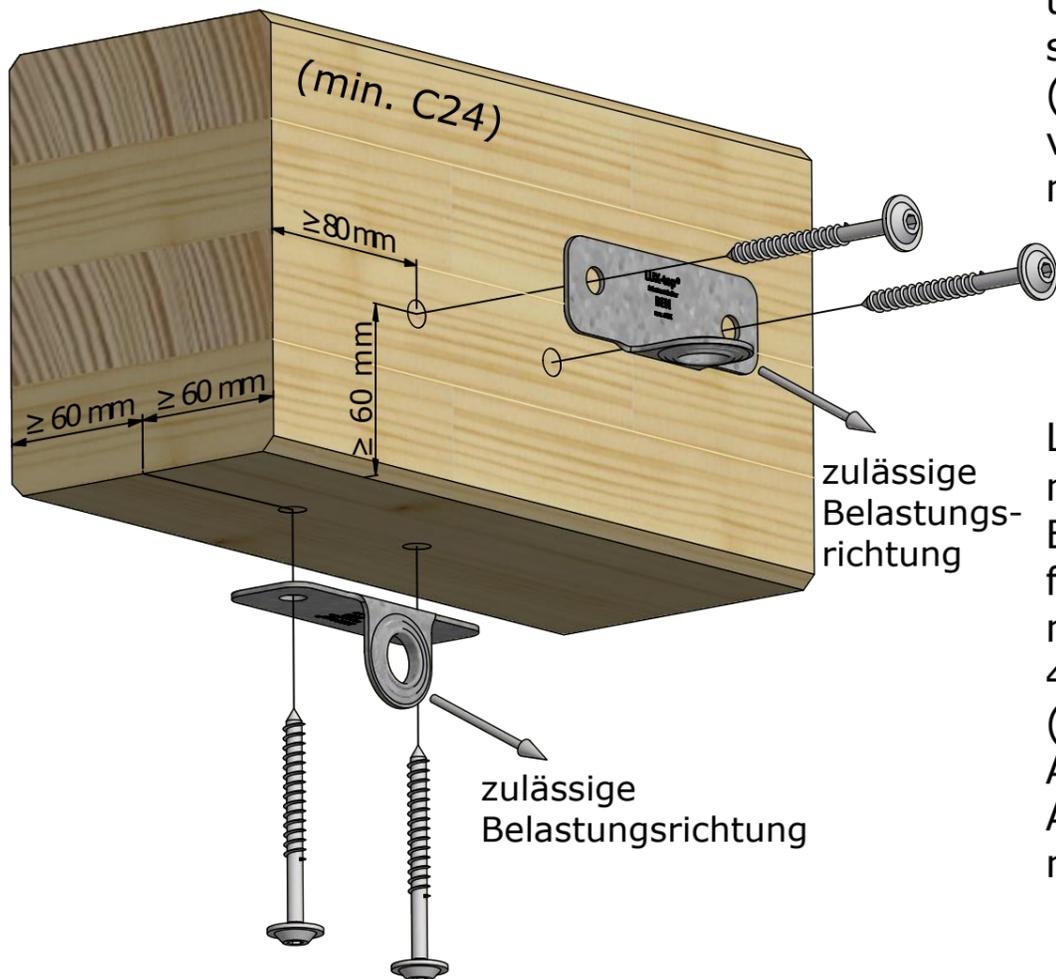

Beim Einsatz von Schutznetzen sind die einschlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften sowie DGUV Regeln einzuhalten (z.B. DGUV Regel 101-011 Einsatz von Schutznetzen / Sicherheitsnetzen).

LUX-top® BEN ist in Verbindung mit den mitgelieferten Befestigungsmitteln (HBS 8 x 80 mm) für eine charakteristische Last von max. 6 kN unter einem Winkel von 45° ausgelegt und geprüft (siehe DGUV Regel 101-011 Abschnitt 4.2.3). Alternative Befestigungsmittel nach techn. Baubestimmungen.

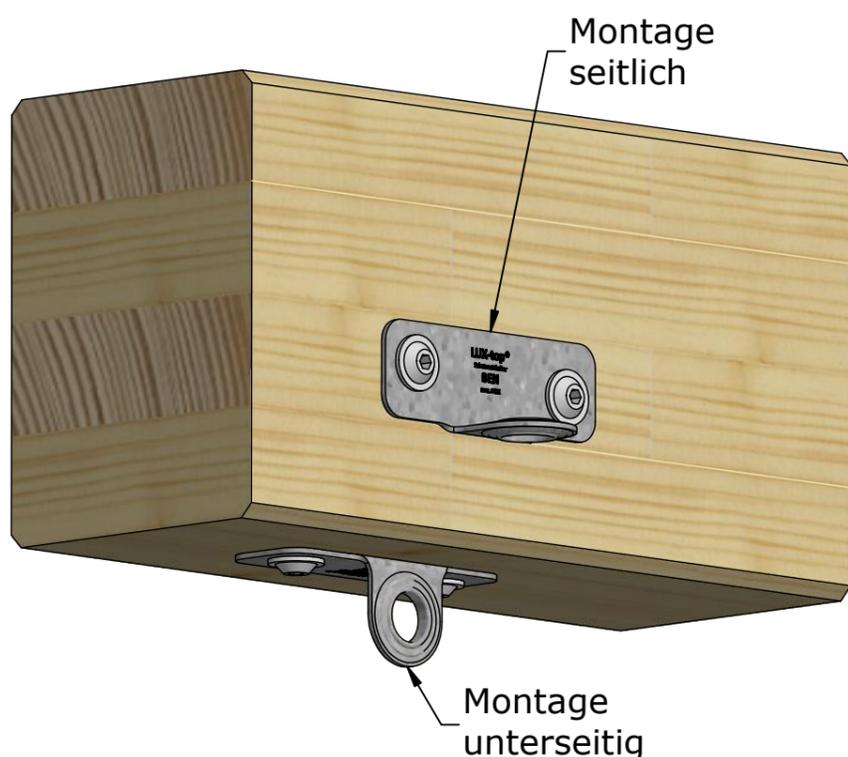

Netze können z.B. mit geeigneten Aufhängeseilen, Karabinerhaken (DIN EN 362, DIN EN 12275 oder DIN 5299) oder Schäkeln an den LUX-top® BEN Schutznetzhaltern befestigt werden.

Es ist darauf zu achten, dass eine Absturzhöhe von 2,0 m nicht überschritten wird. Bei kleinformatigen Netzen ($\leq 3 \text{ m}^2$) beträgt die max. zulässige Absturzhöhe 1,0 m.

Nicht als Anschlagpunkt für PSAga verwenden!